


# KLATKA SCHODOWA 1/2/3

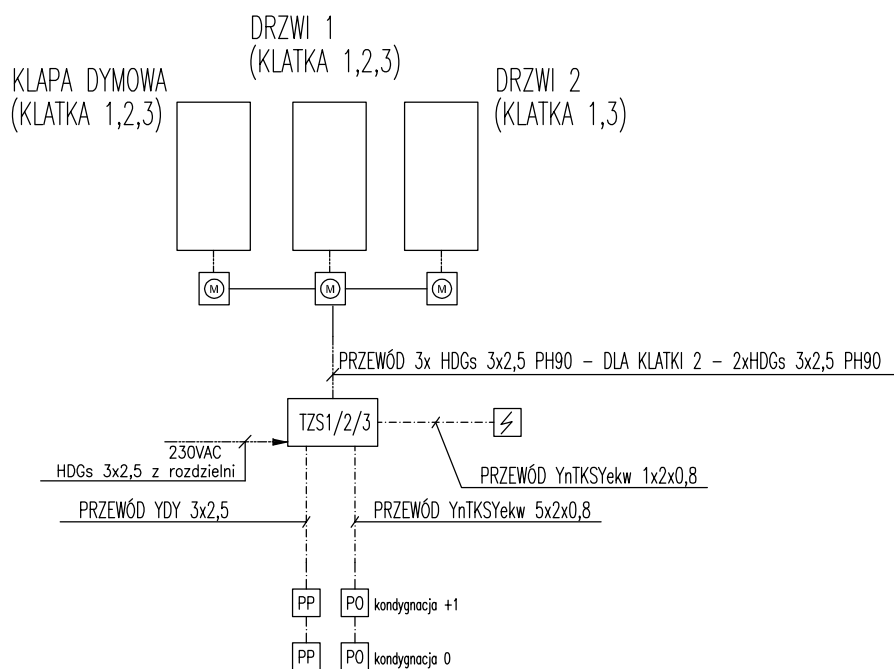

TZS	CENTRALA ODDYMIANIA
M	SILOWNIKI OKIEN / DRZWI
PO	PRZYCIISK ODDYMIANIA
PP	PRZYCIISK PRZEWIETRZANIA
⚡	OPTYCZNA CZUJKA DYMU

Temat: PROJEKT BUDOWLANY Remont i przebudowa tarasów, pomieszczeń kuchni i klatek schodowych w budynku żłobka nr 16 w Łodzi 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a			
Inwestor: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a			
projektant	mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. nr 67/01/WŁ w specjalności elektroenergetycznej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń		
elektryczna	mgr inż. Marcin Dytrych upr. bud. nr ŁDD/2058/PWDE/12 w specjalności elektroenergetycznej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń		
współpraca	Kamil Skotnicki		
Data:	Marzec 2013	Branża:	ELEKTRYCZNA
Faza:	P.BUDOWLANY	Skala:	
Tytuł rysunku: SCHEMAT IDEOWY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH			
Rewizja:	A	Nr rysunku:	E9